

## Montageanweisung

### Ausdehnungs- und Entleerungs-Set G115 und G124 X

#### 1. Montagefolge an Heizkessel G115

- O-Ring in Doppelnippel einlegen (Abb. 1).
- Doppelnippel in den Sicherheitsrücklaufanschluß (RSL/EL) des Heizkessels G115 eindrehen (Abb. 1).
- Flachdichtung in die Verschraubung des Winkels mit Entleeranschluß einlegen und auf den Doppelnippel schrauben (Abb. 1).
- Flachdichtung in eine der Verschraubungen am Metallwellschlauch einlegen und den Metallwellschlauch auf den seitlichen Abgang des Winkels mit Entleeranschluß aufschrauben (Abb. 1).
- Flachdichtung in das Reduzierstück einlegen und das Reduzierstück G1 AG - G  $\frac{3}{4}$  IG auf den Abgang des Ausdehnungsgefäßes aufschrauben (Abb. 1).
- Kappenventil, mit Entleerungs- und Absperrvorrichtung, auf das Reduzierstück G1 AG - G  $\frac{3}{4}$  IG aufschrauben (Abb. 1).
- Flachdichtung in die Verschraubung des Metallwellschlauches einlegen und mit Metallwellschlauch mit dem Kappenventil verschrauben (Abb. 1).

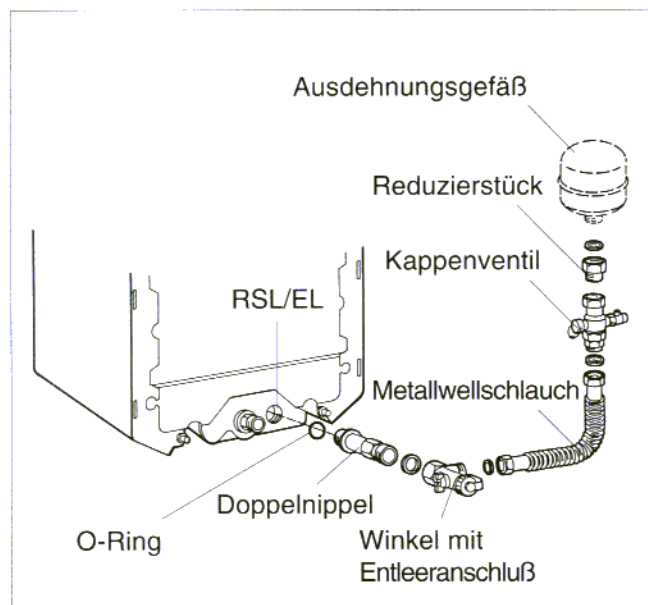


Abb. 1 Ausdehnungs- u. Entleerungs-Set am G115

#### 2. Montagefolge an Heizkessel G124 X

- O-Ring in Doppelnippel einlegen (Abb. 2).
- Doppelnippel in den Entleeranschluß (RSL/EL) des Heizkessels G124 X eindrehen (Abb. 2).
- Flachdichtung in die Verschraubung des Winkels mit Entleeranschluß einlegen und auf den Doppelnippel schrauben (Abb. 2).
- Flachdichtung in eine der Verschraubungen am Metallwellschlauch einlegen und den Metallwellschlauch auf den seitlichen Abgang des Winkels mit Entleeranschluß aufschrauben (Abb. 2).
- Flachdichtung in das Reduzierstück einlegen und das Reduzierstück G1 AG - G  $\frac{3}{4}$  IG auf den Abgang des Ausdehnungsgefäßes aufschrauben (Abb. 2).
- Kappenventil, mit Entleerungs- und Absperrvorrichtung, auf das Reduzierstück G1 AG - G  $\frac{3}{4}$  IG aufschrauben (Abb. 2).
- Flachdichtung in die Verschraubung des Metallwellschlauches einlegen und mit Metallwellschlauch mit dem Kappenventil verschrauben (Abb. 2).

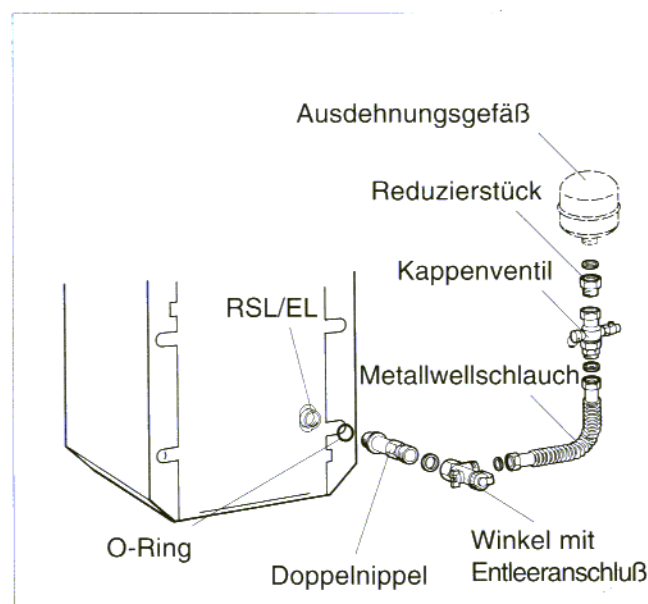


Abb. 2 Ausdehnungs- u. Entleerungs-Set am G124 X

Änderungen vorbehalten!