



Notice de montage


Set de sécurité et set de vidange pour chaudières
S115, S115 U et S115 T/UT

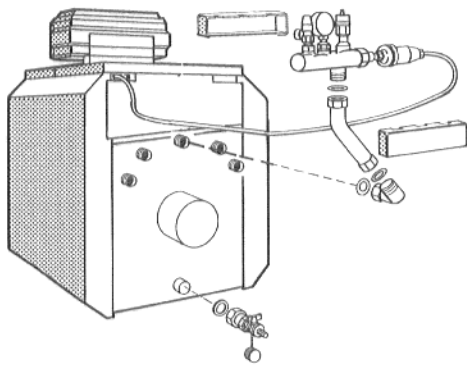


S115

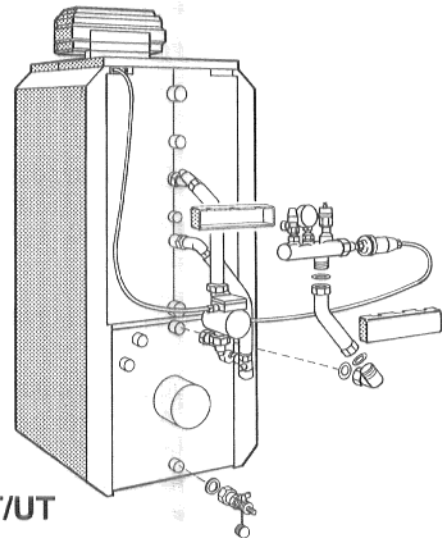

S115 T/UT

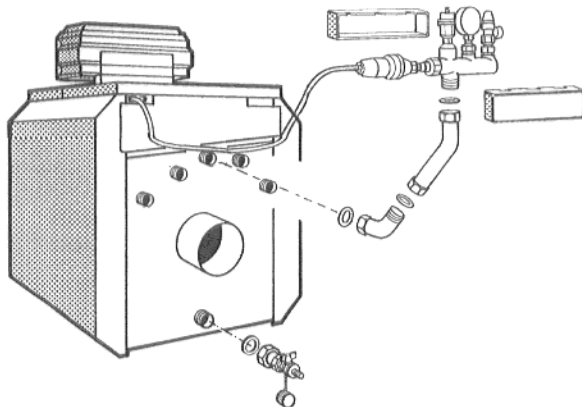

S115

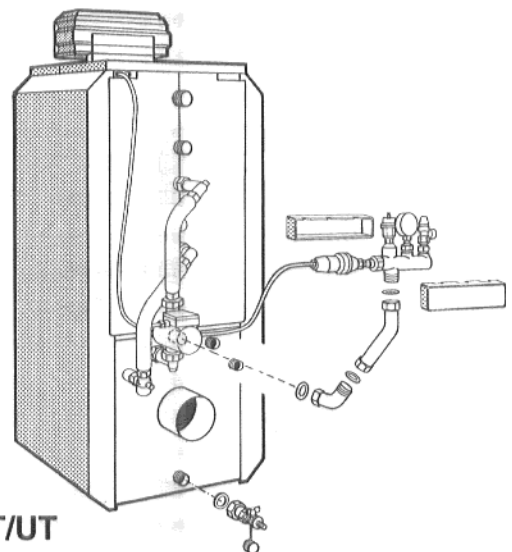

S115 T/UT

Veillez conserver cette notice

1. Set de sécurité chaudière (KSS) pour S115 et S115 U

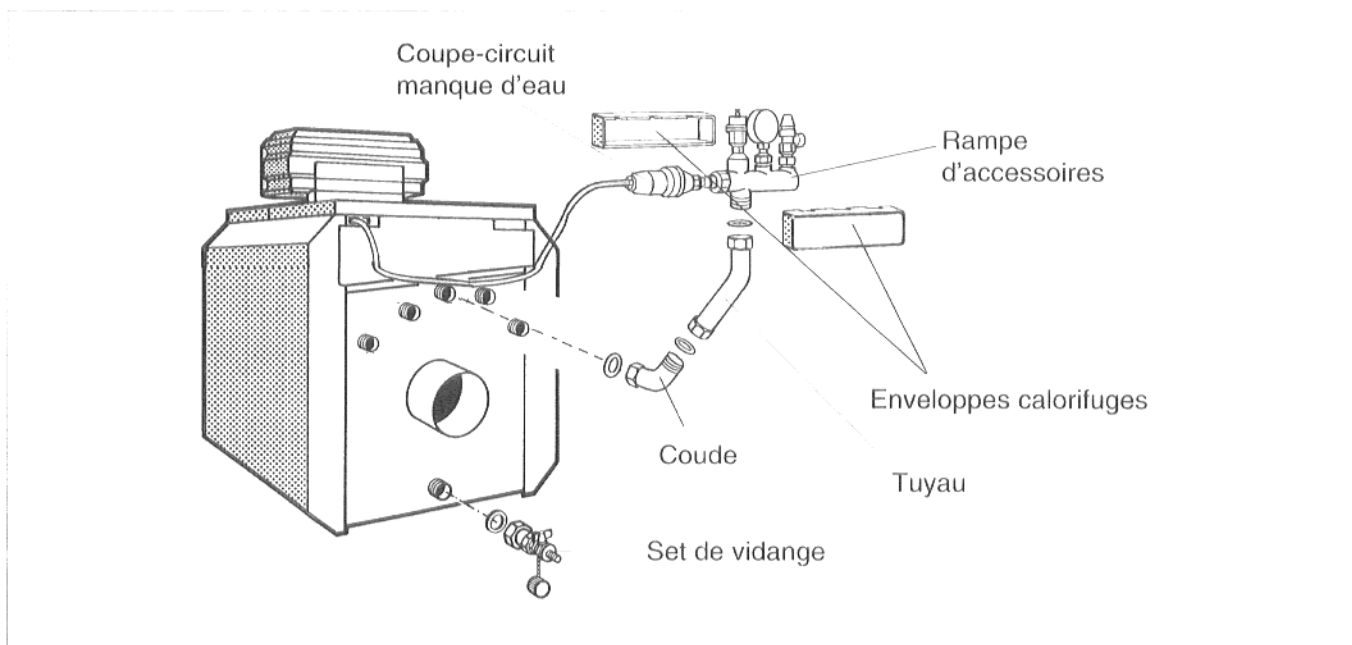


Fig. 1 Set de sécurité chaudière KSS pour chaudière S115, montage à gauche

Le set de sécurité chaudière peut être monté sur la chaudière selon 2 variantes.

1. Vers le haut, côté gauche de la chaudière (fig. 1).
2. Vers le haut, côté droit de la chaudière (fig. 2).

- Introduire par l'arrière le câble de raccordement du coupe-circuit manque d'eau dans le passe-câbles, l'amener jusqu'à l'appareil de régulation et le raccorder conformément au schéma de connexion.

- Placer le joint dans le raccord à vis du coude. Visser le raccord à vis du coude au départ sécurité de la chaudière.
- Visser le tuyau sur le coude.
- Placer le joint dans le raccord à vis du tuyau et visser le tuyau à la rampe d'accessoires.
- Découper les parties des enveloppes calorifuges en fonction des raccordements. Accrocher par le haut les enveloppes calorifuges l'une dans l'autre puis les presser l'une contre l'autre par le bas.

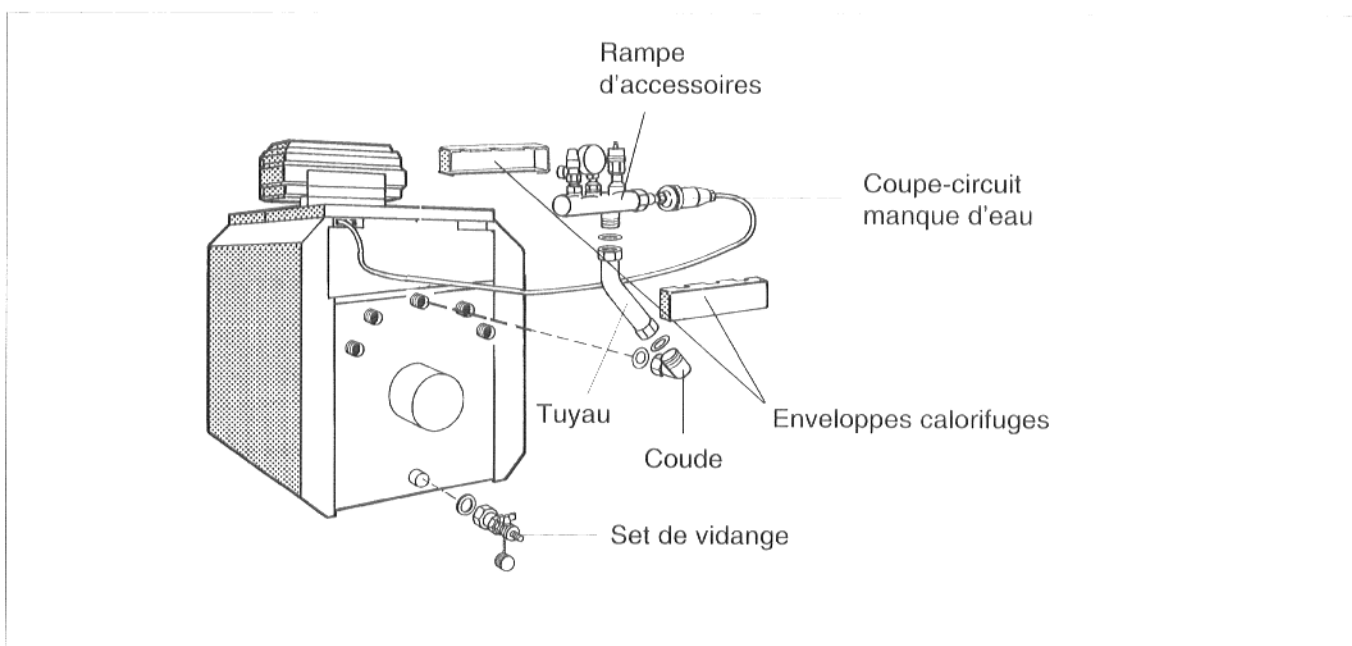


Fig. 2 Set de sécurité chaudière KSS pour chaudière S115, montage à droite

2. Set de sécurité chaudière (KSS) pour S115 T et S115 UT

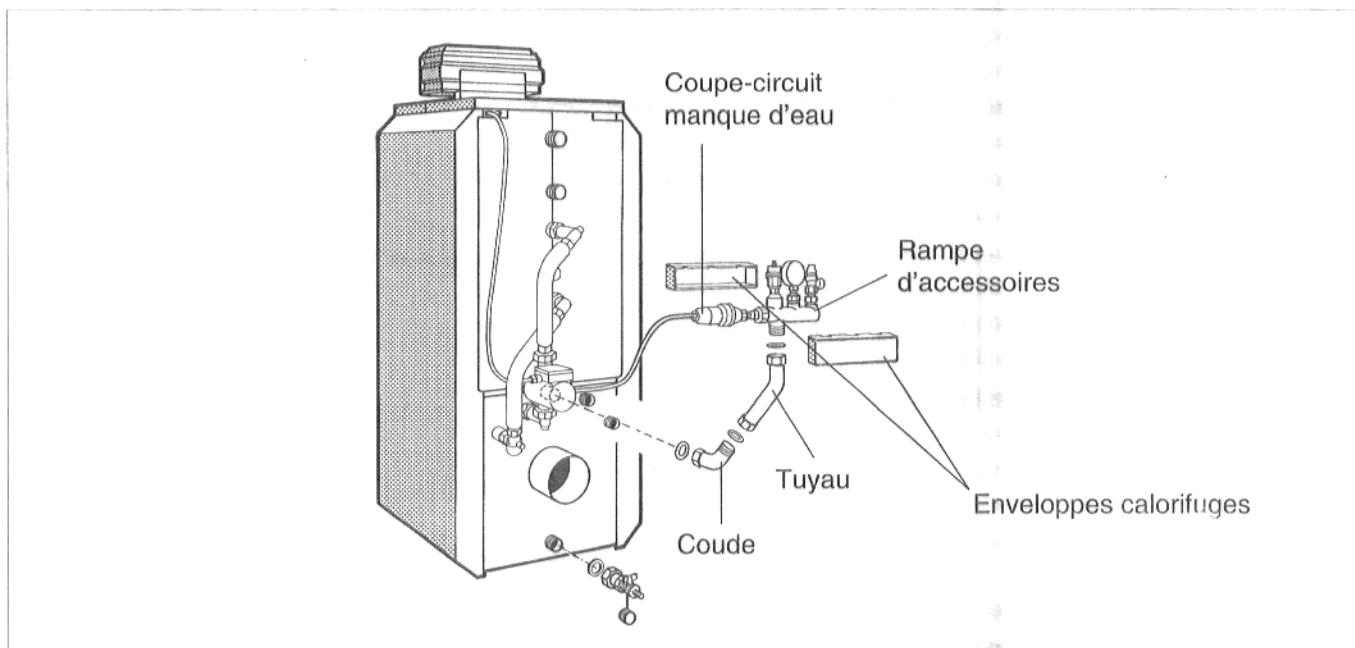


Fig. 3 Set de sécurité chaudière KSS pour chaudière S115 T, montage à gauche

Le set de sécurité peut être monté sur la chaudière selon 2 variantes.

1. Vers le haut, côté gauche de la chaudière (fig. 3). Dans ce cas, la tuyauterie de raccordement chaudière-préparateur doit être montée à droite.
2. Vers le haut, côté droit de la chaudière (fig. 4). Dans ce cas, la tuyauterie de raccordement chaudière-préparateur doit être montée à gauche.

- Placer le joint dans le raccord à vis du coude. Visser le raccord à vis du coude au départ sécurité de la chaudière.
- Visser le tuyau sur le coude.

- Placer le joint dans le raccord à vis du tuyau et visser le tuyau à la rampe d'accessoires.
- Découper les parties des enveloppes calorifuges en fonction des raccordements. Accrocher par le haut les enveloppes calorifuges l'une dans l'autre puis les presser l'une contre l'autre par le bas.
- Introduire par l'arrière le câble de raccordement du coupe-circuit manque d'eau dans le passe-câbles, l'amener jusqu'à l'appareil de régulation et le raccorder conformément au schéma de connexion.

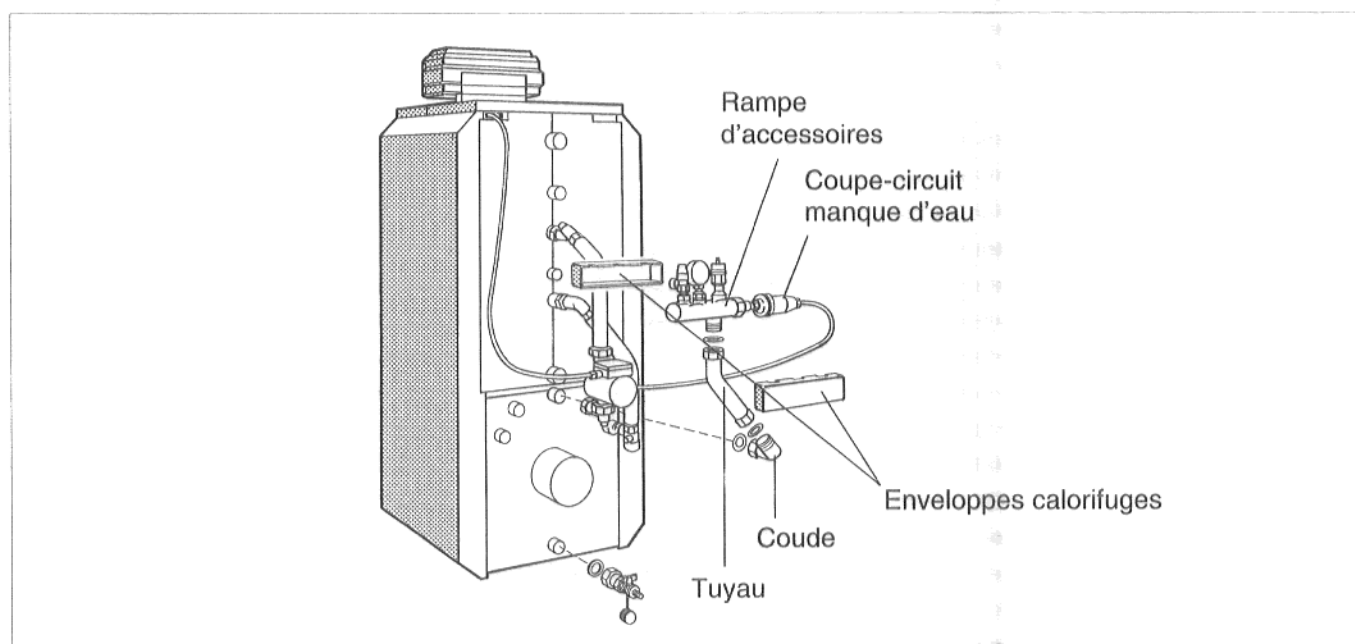


Fig. 4 Set de sécurité chaudière KSS pour chaudière S115 T, montage à droite

3. Set de vidange chaudière (KES) pour S115, S115 U et S115 T/UT

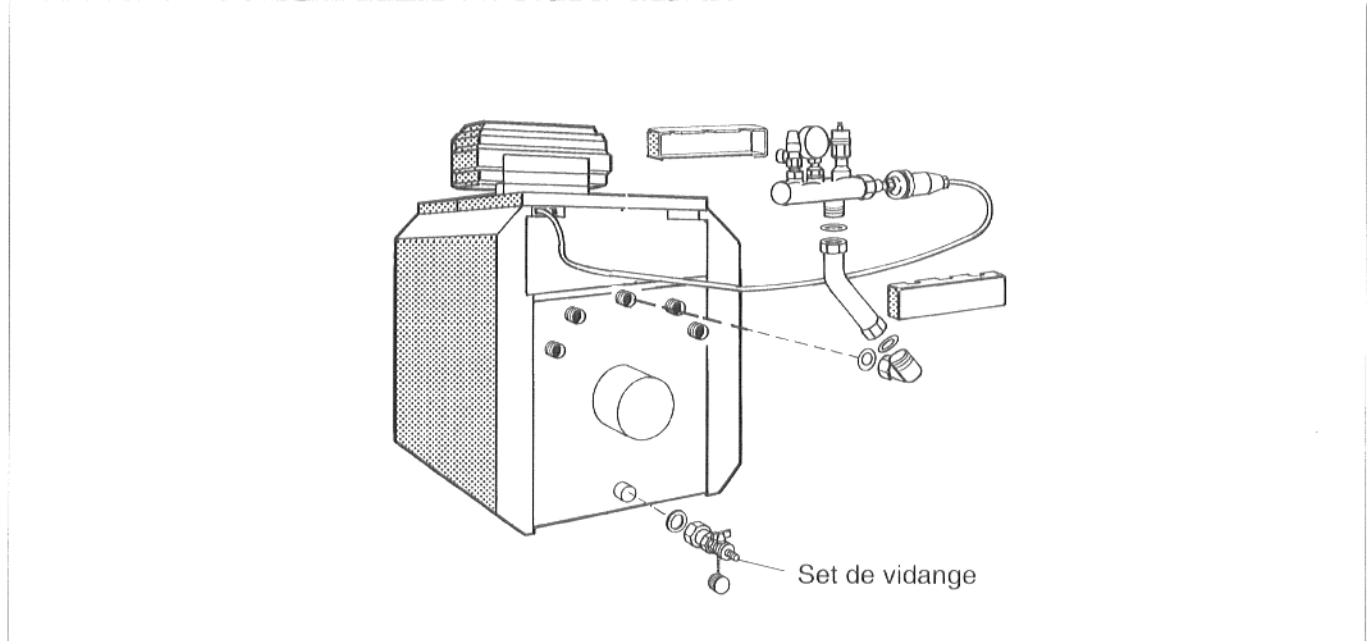


Fig. 5 Set de vidange chaudière pour chaudière S115

Le set de vidange chaudière doit être monté sur le retour sécurité de la chaudière

- Placer le joint dans le raccord à vis du robinet de vidange et visser ce dernier sur la tubulure de retour sécurité de la chaudière (fig. 5 et 6).

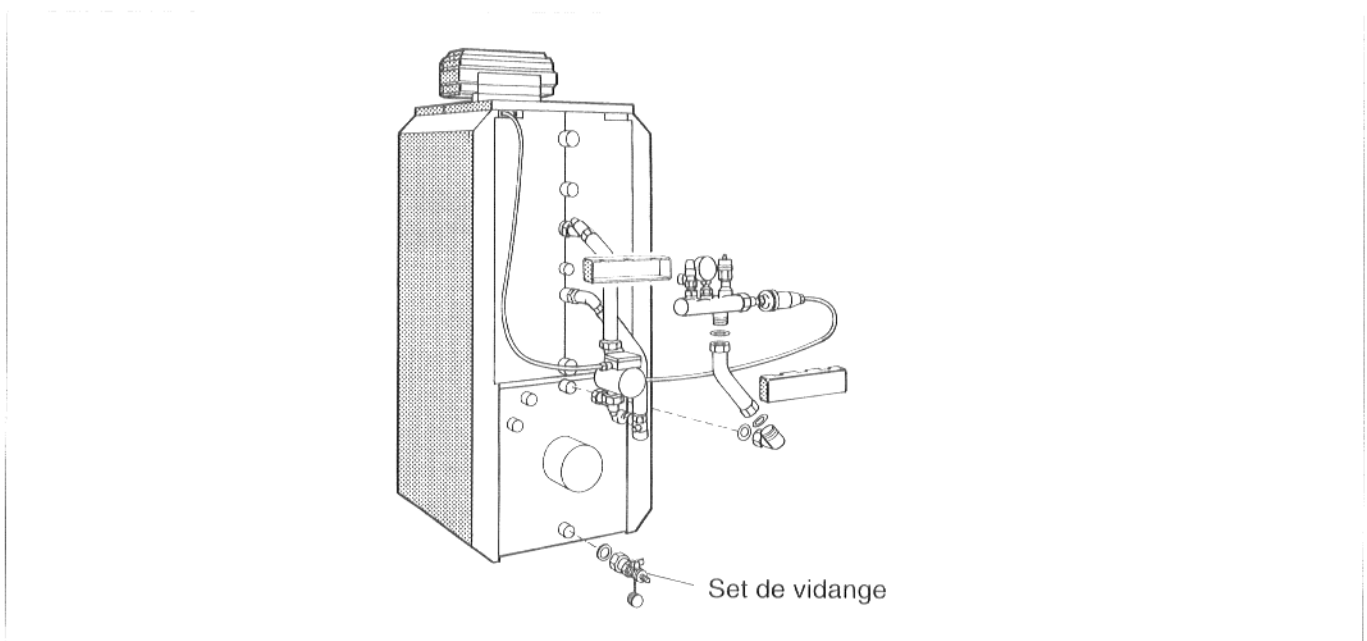


Fig. 6 Set de vidange chaudière pour chaudière S115 T/UT