

Montageanweisung

Kessel-Sicherheits-Armaturengruppe G 515

Aus der Tabelle ist die Verwendungsvorschrift nach DIN 4751 Teil 2 zu ersehen.

Um Beschädigungen der Armaturen zu vermeiden, ist es sinnvoll bei der Montage zunächst nur das Vorlaufzwischenstück zu montieren.

Bei allen Verschraubungen auf die Verwendung von Flachdichtungen achten.

Vor Inbetriebnahme alle Anschlüsse auf Dichtheit prüfen.

Elektrischer Anschluß nach Schaltplan vornehmen.

Auf sorgfältige Kabelführung achten!

Montage- und Bedienungsanweisung des Heizkessels und der Einzelkomponenten beachten!

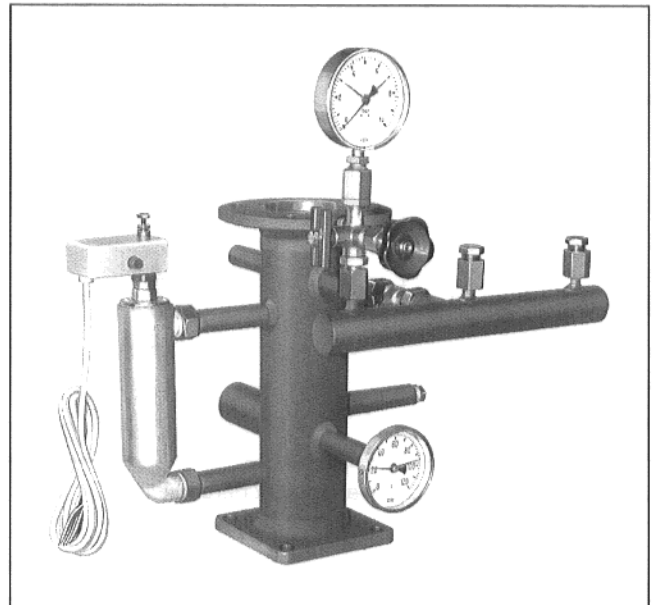


Abb. 1

Kessel-Sicherheits-Armaturengruppe für die direkte Beheizung, nach DIN 4751 Teil 2

Bezeichnung der Komponenten	STB mit Abschalttemperatur <100°C			STB mit Abschalttemperatur >100°C (<120°C)			
	Wärmeerzeuger <350 kW		Wärmeerzeuger >350 kW	Wärmeerzeuger <350 kW		Wärmeerzeuger >350 kW	
	Wärmeerzeuger abgesichert >3 bar	Wärmeerzeuger abgesichert ≤3 bar	Wärmeerzeuger abgesichert >3 bar	Wärmeerzeuger abgesichert ≤3 bar	Wärmeerzeuger abgesichert >3 bar	Wärmeerzeuger abgesichert ≤3 bar	Wärmeerzeuger abgesichert >3 bar
Grundausrüstung	+	+	+	+	+	+	+
Vorlauf-Zwischendstück							
Armaturenbalken							
Thermometer							
Wasserstandbegrenzer							
Manometer mit Absperrventil							
Kappenventil							
Dichtungssatz kpl.							
Montageanweisung							
Maximal-Druckbegrenzer	+	+	+		+	+	+
Zubehör ¹⁾		+	+				
Sicherheitstemperaturbegrenzer							
Maximal-Druckbegrenzer							
Minimal-Druckbegrenzer ²⁾				+	+	+	+

¹⁾ Alternativ zum Entspannungstopf kann das Zubehör eingesetzt werden.

²⁾ Ist im Rücklauf der Hauptausdehnungsleitung zu installieren.

