

Instructions de montage

Kit de montage intérieur pour commande à distance digitale (MEC)

1. Etendue de la livraison

- 1 Support mural avec sonde d'ambiance intégrée.
- 1 Affichage de service
- 1 Connecteur pour le raccordement électrique à l'appareil de régulation.
- 2 Vis et chevilles.

2. Généralités

Le support mural avec sonde d'ambiance intégrée est conçu pour recevoir la commande à distance digitale (MEC).

Il doit être installé dans une pièce représentative des habitudes de chauffage.

La sonde d'ambiance ne doit pas être influencée directement par des sources de chaleur extérieures.

Les robinets thermostatiques des radiateurs, s'il y en a, doivent être complètement ouverts dans cette pièce.

3. Montage du support mural

Le support mural est conçu de façon à permettre également son montage sur une boîte de raccordement encastrée.

- 3.1 Retirer le couvercle en faisant levier avec un tournevis (Fig. 2).
- 3.2 Fixer le support mural en un endroit approprié avec les vis et les rondelles fournies (Fig. 3).

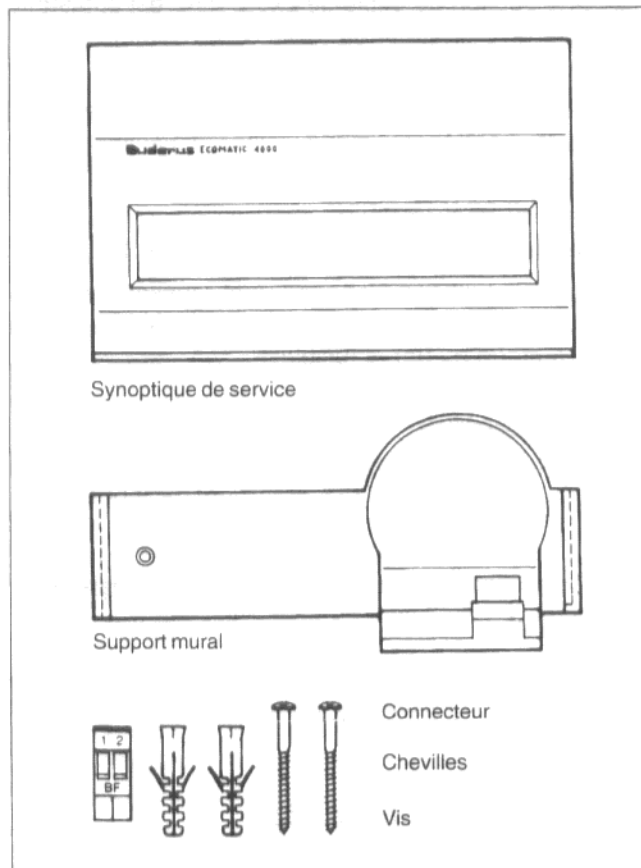


Fig. 1

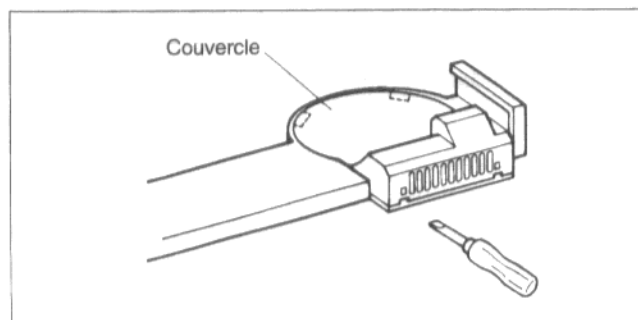


Fig. 2

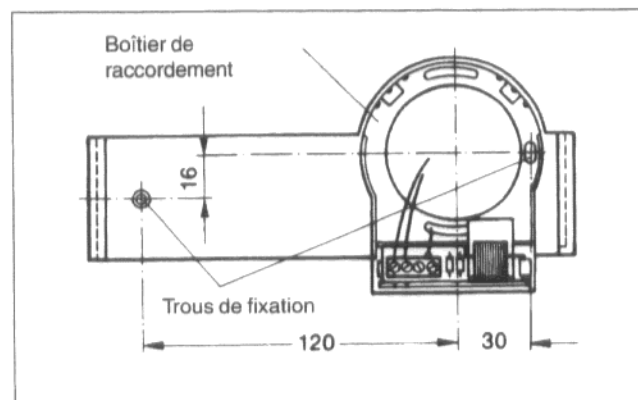


Fig. 3

4. Raccordement électrique

- Raccordement (Fig. 4)
- Il faut établir une liaison fixe conforme à la spécification VDE, ou à la réglementation locale.
- La tension de raccordement maximale est de 16 V=
- Les câbles de raccordement +/- ne doivent pas être inversés.
- Une section de câble de 2x0,5 mm² est suffisante pour une longueur de câble de 50 m maxi. (par exemple YR2 x Ø 0,8 mm).
- Dans le cas de câbles d'une longueur supérieure à 50 m, il est nécessaire d'utiliser un câble blindé sous gaine ayant une section minimale par conducteur de 0,75 mm².
La longueur maximale du câble est de 100 m.
- L'installation doit être mise hors tension pour la connection (par l'interrupteur d'arrêt d'urgence du chauffage ou par le fusible).

5. Connecteur

Visser sur le câble de raccordement et l'introduire dans les bornes de raccordement de l'appareil de régulation.

6. Reclipser le couvercle sur le support mural.

Pour ce faire, insérer les clips d'encliquetage supérieurs dans le support mural et enfoncer le couvercle (Fig. 5).

7. Synoptique de service

L'insérer sur l'appareil de régulation.

8. Commande à distance digitale (MEC)

L'insérer dans le support mural (Fig. 6).

- Remettre l'installation en service.

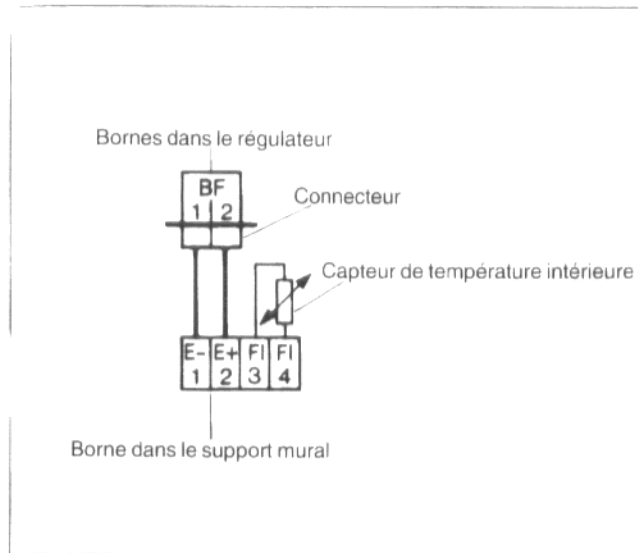


Fig. 4

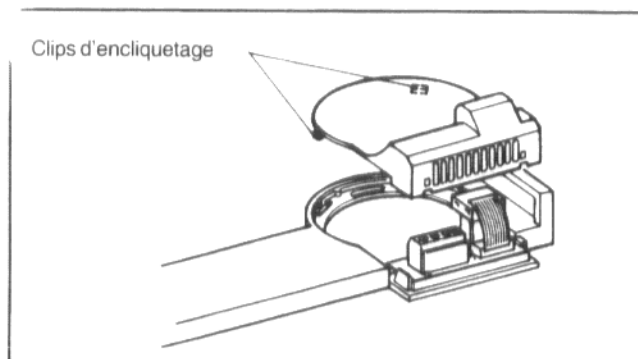


Fig. 5

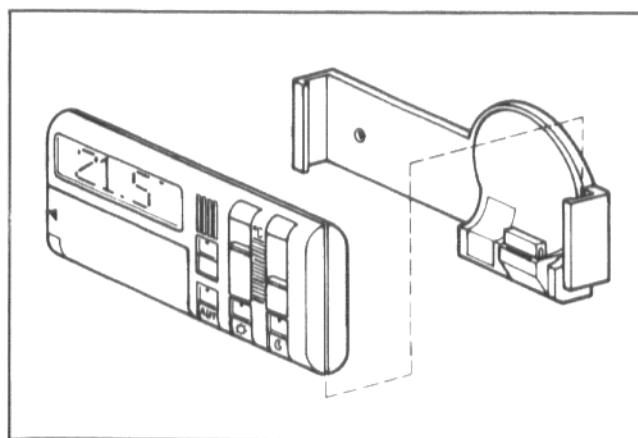


Fig. 6