
Dodatni list uz upute za montažu i održavanje

Uljno/plinski specijalni kotao
Logano S115/SC115
Logano S115 U/SC115 U

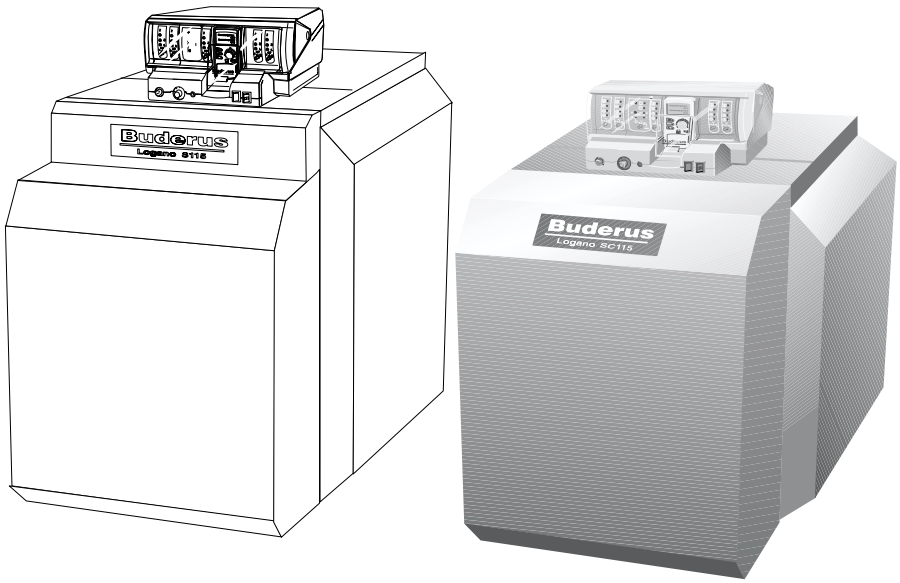

Buderus

1 Razlike između Logano SC115 (U) i S115 (U)

Ovaj dodatni list opisuje razlike između Logano SC115 i S115. Oba se kotla mogu dobiti i kao Unit-izvedba (U) s ugrađenim uljnim plamenikom s ventilatorom.


Logano SC115 (U) je identičan sa S115 (U), sve do slijedećih razlika:

– konstrukcijska visina je manja za 124 mm

– nema gornje prednje stijene (sl. 1, **poz. 1**)

– promijenjena je traverza (sl. 1, **poz. 2**) na prednjoj stijeni tijela kotla

– niži dijelovi oplate (sl. 1, **poz. 3**)

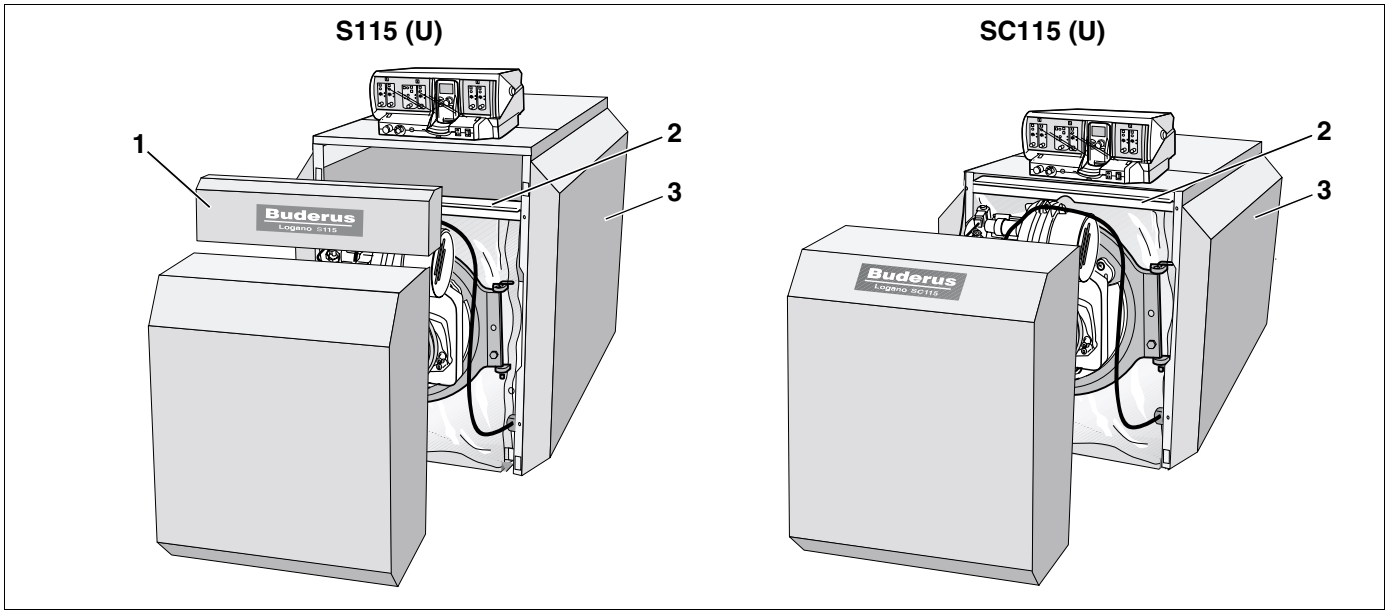

Sl. 1 Razlika između Logano S115 i Logano SC115.
U ovom primjeru: Logano S115 U (lijevo) i Logano SC115 U (desno), svaki s regulacijskim uređajem Logamatic 4000

Poz. 1: *Gornja prednja stijena*

Poz. 2: *Traverza*

Poz. 3: *Dijelovi oplate*

UPUTA ZA KORISNIKA


Zbog manjih razlika vrijede tehničke podloge za S115 (U), kao i za SC115 (U).

Pridržavajte se isporučenih uputa za montažu i održavanje!

2 Montaža Logano SC115


U slijedećim točkama neke operacije montaže kod Logano SC115 (U) odstupaju od slika u uputama za montažu i održavanje kotla Logano S115 (U):

- Odviti vijke traverze (sl. 2, **poz. 1**), gore na prednjoj i stražnjoj stijeni tijela kotla.

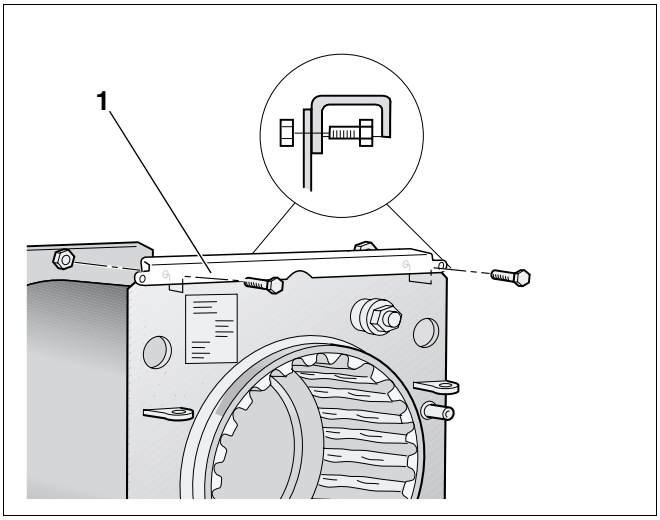


Sl. 2 Pričvršćenje traverze vijcima

- Zahvatiti proreze savijenog dijela bočne stijene u prednjoj i stražnjoj traverzi.
- Bočne stijene vijcima za lim stegnuti na prednju i stražnju traverzu (sl. 3).

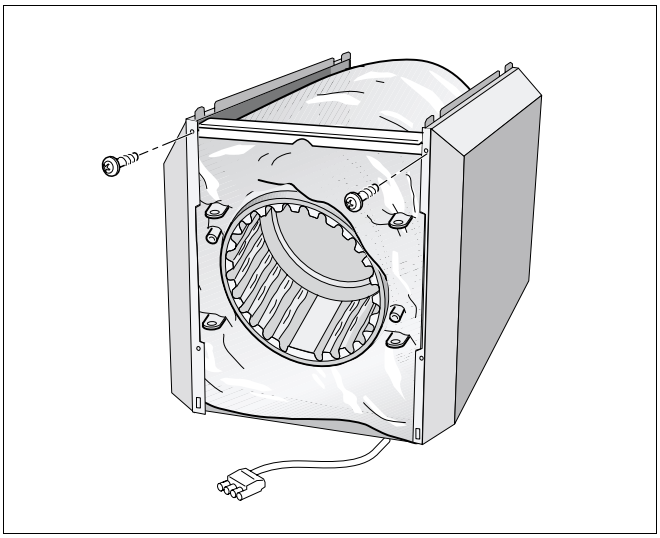

Sl. 3 Montaža bočnih stijena

- SC115 U: Poklopac plamenika zahvatiti gore u poklopcu sprijeda (sl. 4, **poz. 1**).
- SC115: Prednju stijenu gore u poklopcu zahvatiti sprijeda (sl. 4, **poz. 1**) i dolje s obje kuke zahvatiti u prelome savijenog dijela bočne stijene (sl. 4, **poz. 2**).

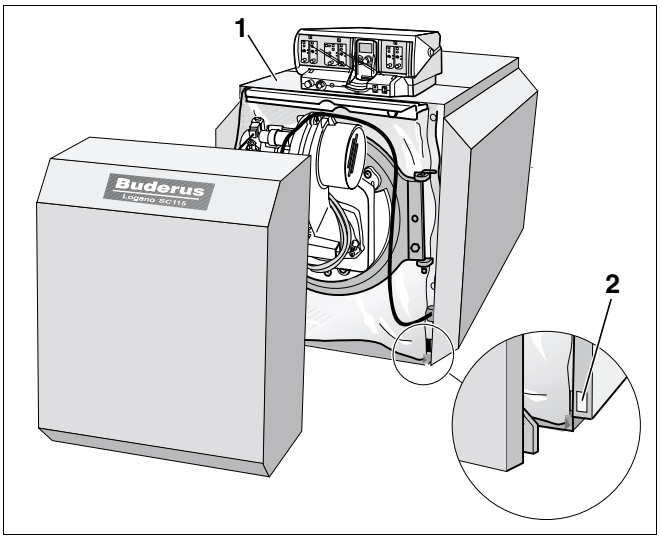

Sl. 4 Montaža poklopca plamenika, odnosno prednje stijene

Instalater centralnog grijanja:

Buderus

HEIZTECHNIK

Buderus Heiztechnik GmbH, 35573 Wetzlar
http://www.heiztechnik.buderus.de
E-mail: info@heiztechnik.buderus.de